



ZIER Pumpen und Anlagen AG
Hauptstrasse 18
CH-9323 Steinach
Tel. 071 446 00 00
Fax 071 446 00 05
www.zier-anlagenbau.ch



Curve di prestazione
Performance curves
pompa centrifuga autoadescante
self-priming centrifugal pump

J 3-140 G

B4.1123 Rev.02

Sost.: B4.1123 Rev.01

Data 09.03.2012

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 – livello 2

Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m³

Passaggio solidi sferici: D.28 mm

Diametro girante: 138 mm

Numero di pale: 3


Test according to UNI EN ISO 9906 – 2° level

Tested liquid: water, density 1000 kg/m³

Spherical solids handling: D.28 mm

Impeller diameter: 138 mm

Number of vanes: 3

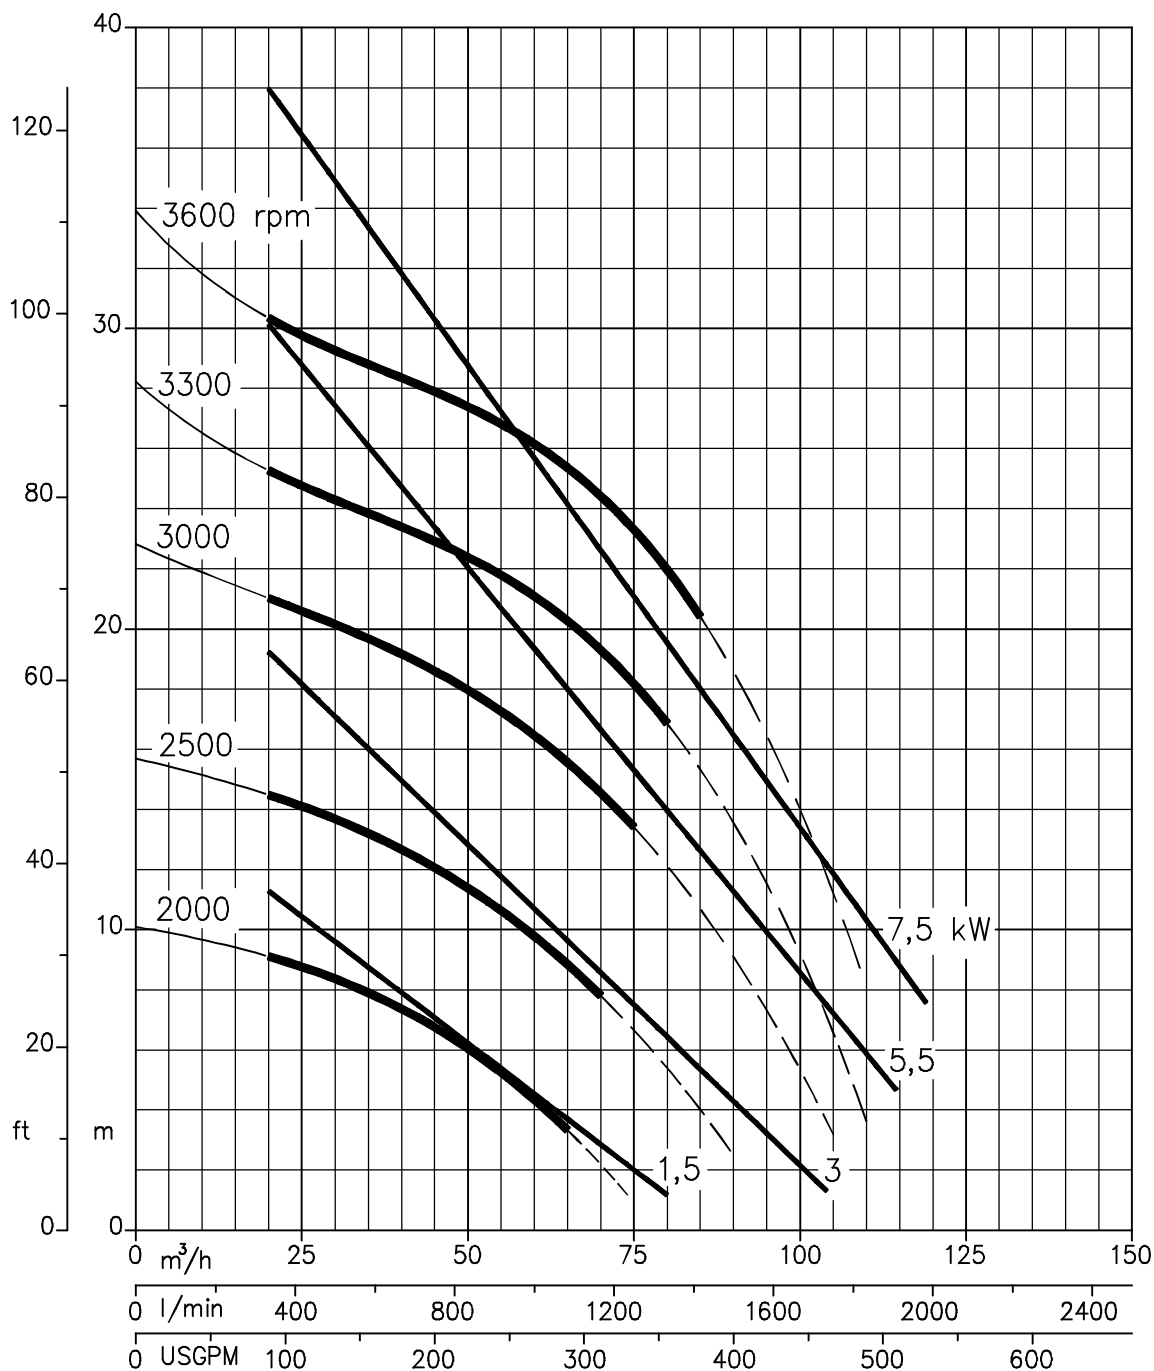

— Zona di cavitazione / Cavitation zone
— Campo operativo / Operating range
--- Impiego sottobattente / Only suction flooded conditions